


Parametry vetví

Větev	Typ	tw1 °C	dřt K	tw2 °C	tw1vyp °C	dřtvyp K	tw2vyp °C	u	dřmin1 Pa	ZadřT1 Pa	Q W	Qd W	Qpřikon W	M1 kg/h	Vv dm <sup>3</sup>
V1	D	800	200	600	800	200	600	0,7	16647	16647	33498		33498	1438,9	215,9

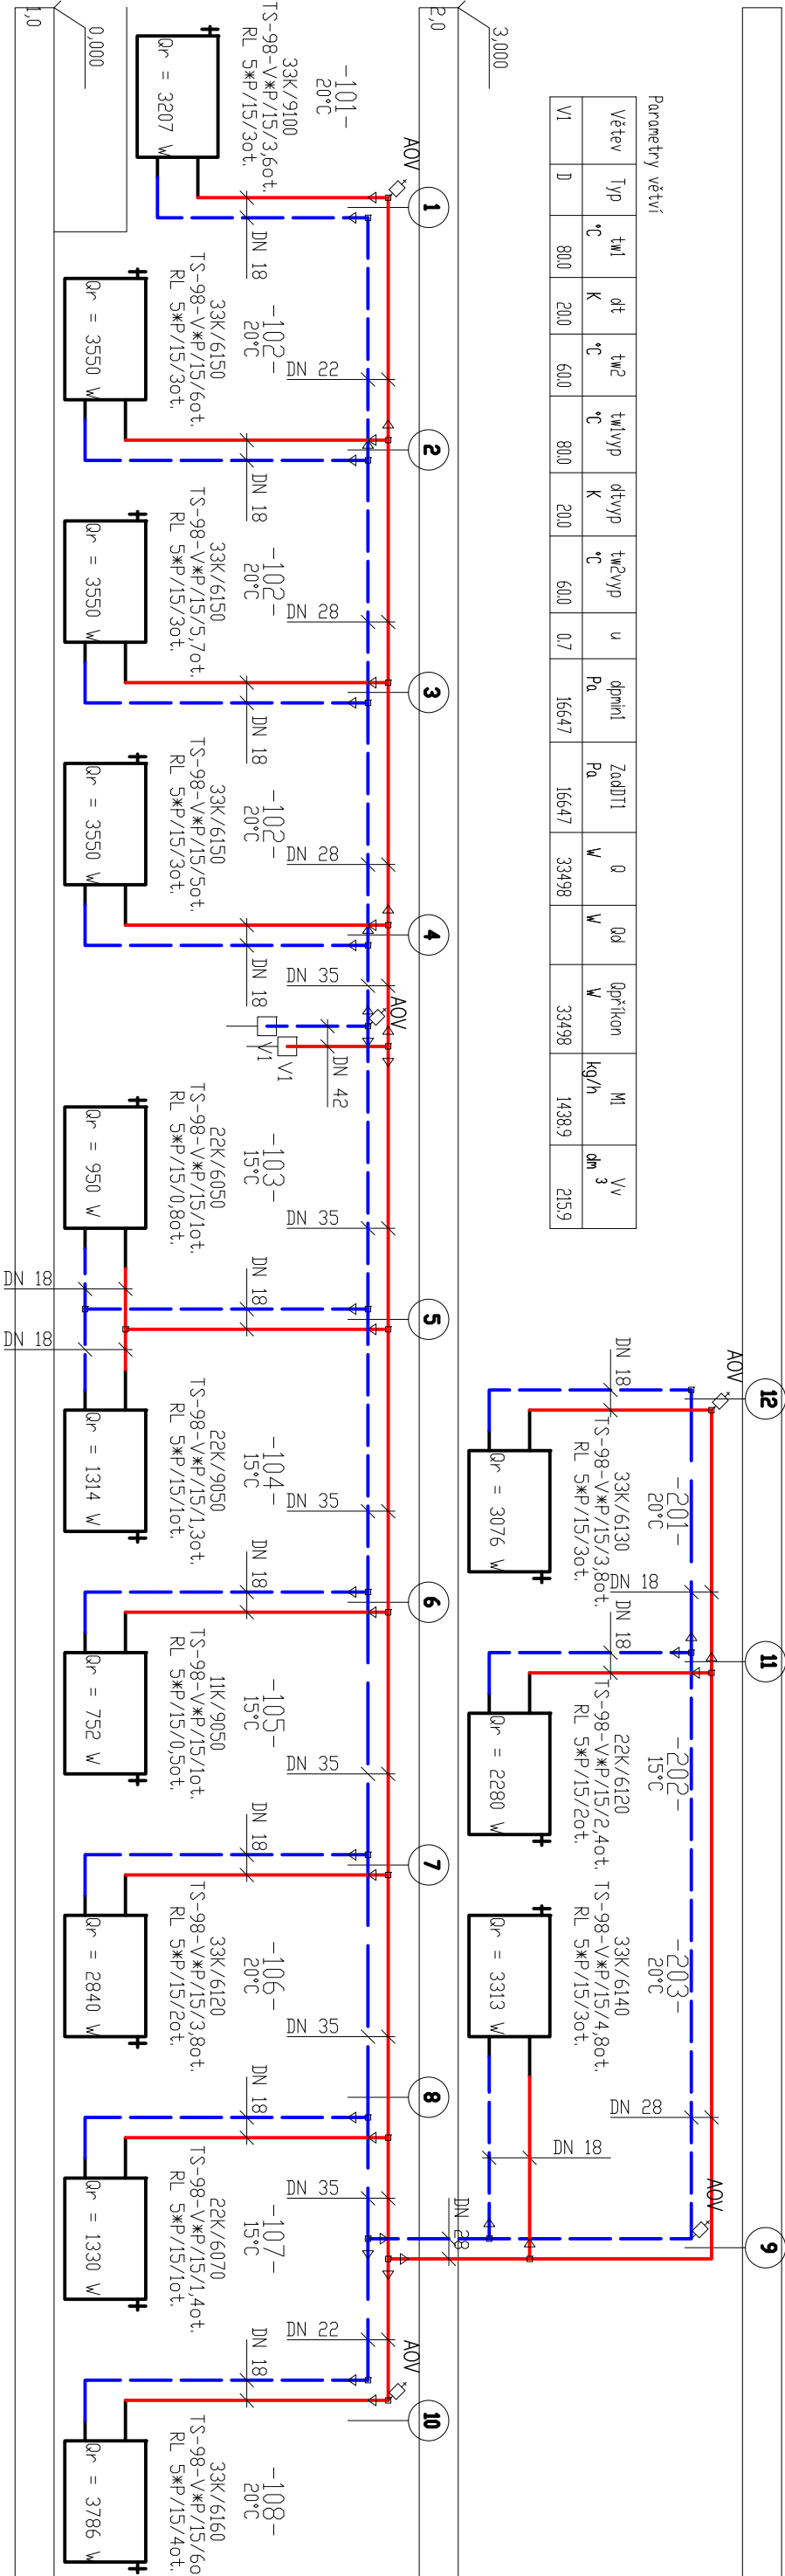

Zodp. projektant:		Ing. Róbert Krokovič	
Vyracovali:		Vladimír Haas	
Kresili:		Vladimír Haas	
Miesto: Povrazník, parcela KN-C 1/1			
Investor: Obec Povrazník			
Stavba:			
Rekonštrukcia systému vykurovania a kotolne Kultúrny dom Povrazník			
Časť: Vykurovanie			
Názov výkresu: Schéma zapojenia vykurovacích telies			
Číslo zdĺk.		034/2018	
Stupeň PD		RP	
Dátum		06/2018	
Formát		2 x A4	
Mierka		Číslo výkresu	
—		ÚK 04	

TEMPORIUM, spol. s r.o.

Froncišeho 726/11

Prievidza 97101

Tel.: +421 948 072 792

Email: templumsk@gmail.com